


2023年8月11日
大会事務局

INFORMATION No.4-1

トランスポーター駐車位置のお願い

緊急車両通路確保のため、トランスポーターは下図に従い駐車していただきますようお願いいたします。
また、リアのパワーゲートを開けたままにする場合は、通路にはみ出さないように駐車をお願いいたします。
※トランスポーターの後面を、黄線に揃えてください。
※トレーラーヘッドは切り離して、東パドックへ移動をお願いいたします。

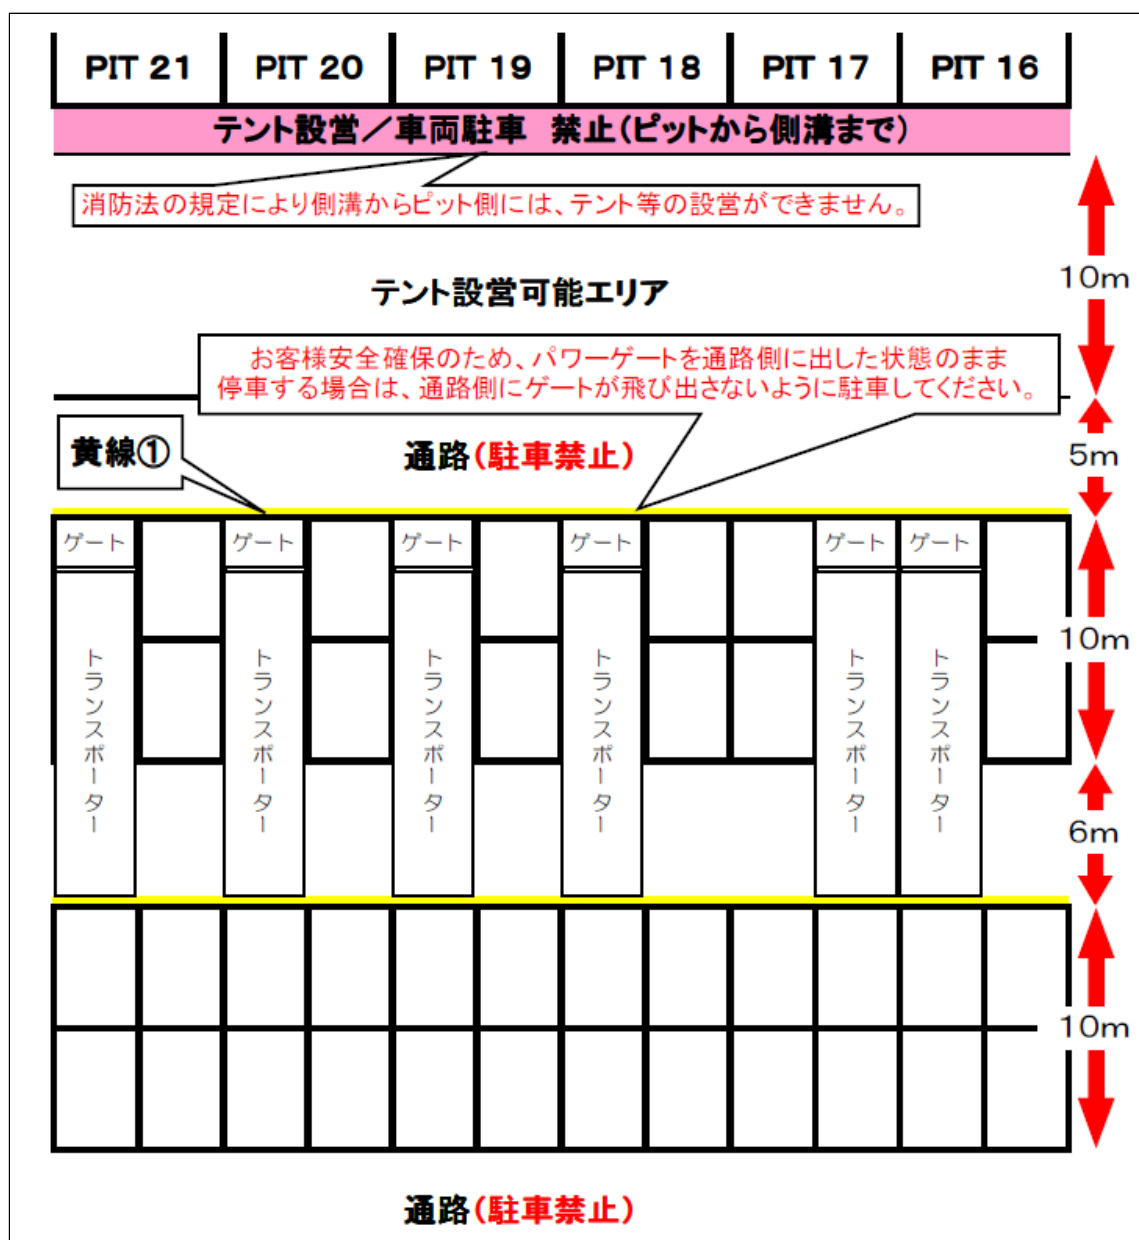

INFORMATION No.4-2

ピット裏テント設営位置・緊急通路確保のご案内

消防署からの指導により、ピット裏のテント設営位置は下図に従っていただくようお願いいたします。

テントを設置する場合は、安全対策のため、テントの脚すべてに錘を取り付けてください。

（側幕の無いテント・・・1脚20kg、側幕の有るテント・・・1脚40kg）

大会当該週（金曜日）に予定されている消防査察にて現況を確認いたしますが、ピット裏から排水溝までのスペースにテントを設営したり、窒素ボンベやタイヤなどの備品置場として使用している場合は、消防署からピットでのガソリン使用が許可されなくなります。

万一ピット火災が発生した場合に皆様の安全を確保するため、ご理解とご協力をお願い申し上げます。



以上